


Num. articolo	Denominazione	Identificativo condotto	DN	DE	PN	Sp.	Lunghezza	Materiale	Quantità	Peso	Peso totale
1	Tronchetto Filettato L=100		50		10			Acciaio zincato	1	0,06 Kg	0,06 Kg
2	Riduzione Filettata FF	50x32			10			Acciaio zincato	1	0,05 Kg	0,05 Kg
3	Giunto 3 pezzi FF NPT	32			10			Acciaio zincato	2	0,00 Kg	0,00 Kg
4	Tronchetto Filettato L=100	32			10			Acciaio zincato	1	0,03 Kg	0,03 Kg
5	Gomito 90° Filettato FF	32			10			Acciaio zincato	3	0,02 Kg	0,06 Kg
6	Tubo Filettato	Tubo DN 32	32		10		67,5mm	Acciaio zincato	1	22 Kg	22,00 Kg
7	Tubo Filettato	Tubo DN 32	32		10		109,5mm	Acciaio zincato	1	37 Kg	37,00 Kg
8	Tubo Filettato	Tubo DN 32	32		10		135,7mm	Acciaio zincato	1	47 Kg	47,00 Kg
9	Tubo Filettato	Tubo DN 32	32		10		796,5mm	Acciaio zincato	1	284 Kg	284,00 Kg
10	Tubo Filettato	Tubo DN 32	32		10		804,7mm	Acciaio zincato	1	287 Kg	287,00 Kg
11	Tubo Filettato	Tubo DN 32	32		10		61,7mm	Acciaio zincato	1	20 Kg	20,00 Kg
12	Tubo Filettato	Tubo DN 32	32		10		146mm	Acciaio zincato	1	50 Kg	50,00 Kg
13	Tubo Filettato	Tubo DN 32	32		10		66,5mm	Acciaio zincato	1	22 Kg	22,00 Kg
14	Tubo Filettato	Tubo DN 32	32		10		95,3mm	Acciaio zincato	1	32 Kg	32,00 Kg
15	Valvola a Sfera FF		32		10			Materiale <non specificato>	2	0,16	0,32 Kg
16	Valvola a Sfera FF Pneumatica		32		10			Materiale <non specificato>	1	1,38	1,38 Kg
17	Valvola di Ritegno Filettata F/F		32		10			-	1	0,00	0,00 Kg

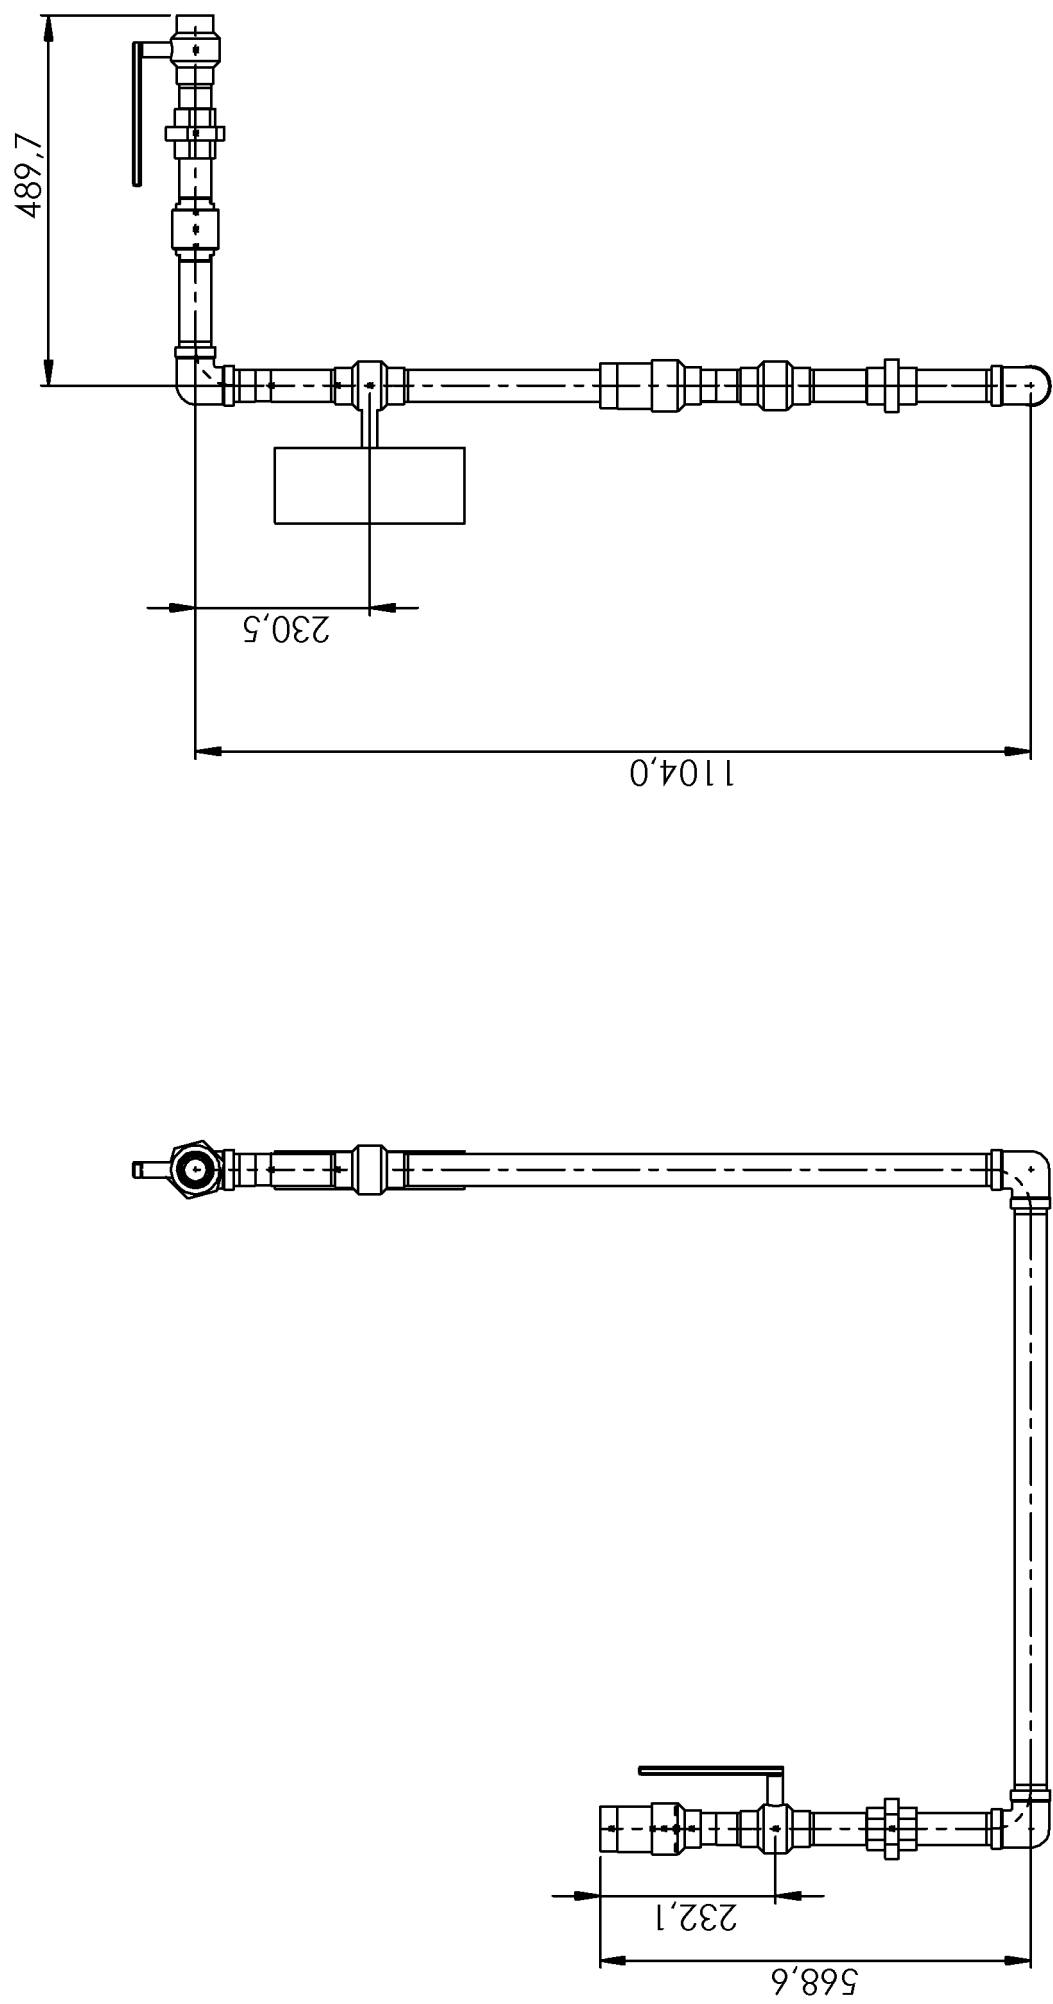


2

NOTES:

- Per layout vedere IA-VAl-440-PE-DG-001-1
  - Per P&Id vedere IA-VAl-440-PE-DI-001
  - Per layout opere edili vedere IA-VAl-440-PE-DC-402-5
  - Per layout linee vedere IA-VAl-440-PE-DI-002-1
  - Trattamento superficiale:RAL6001
  - Coibentazione: non richiesta
- Fluido: Acqua industriale

**N.B.**

Per particolari che si connettono alle parti/componenti esistenti verificare le quote prima della realizzazione Macchinari. Volvole, pompe, strumentazione di controllo sono forniti da ACEA S.p.a.

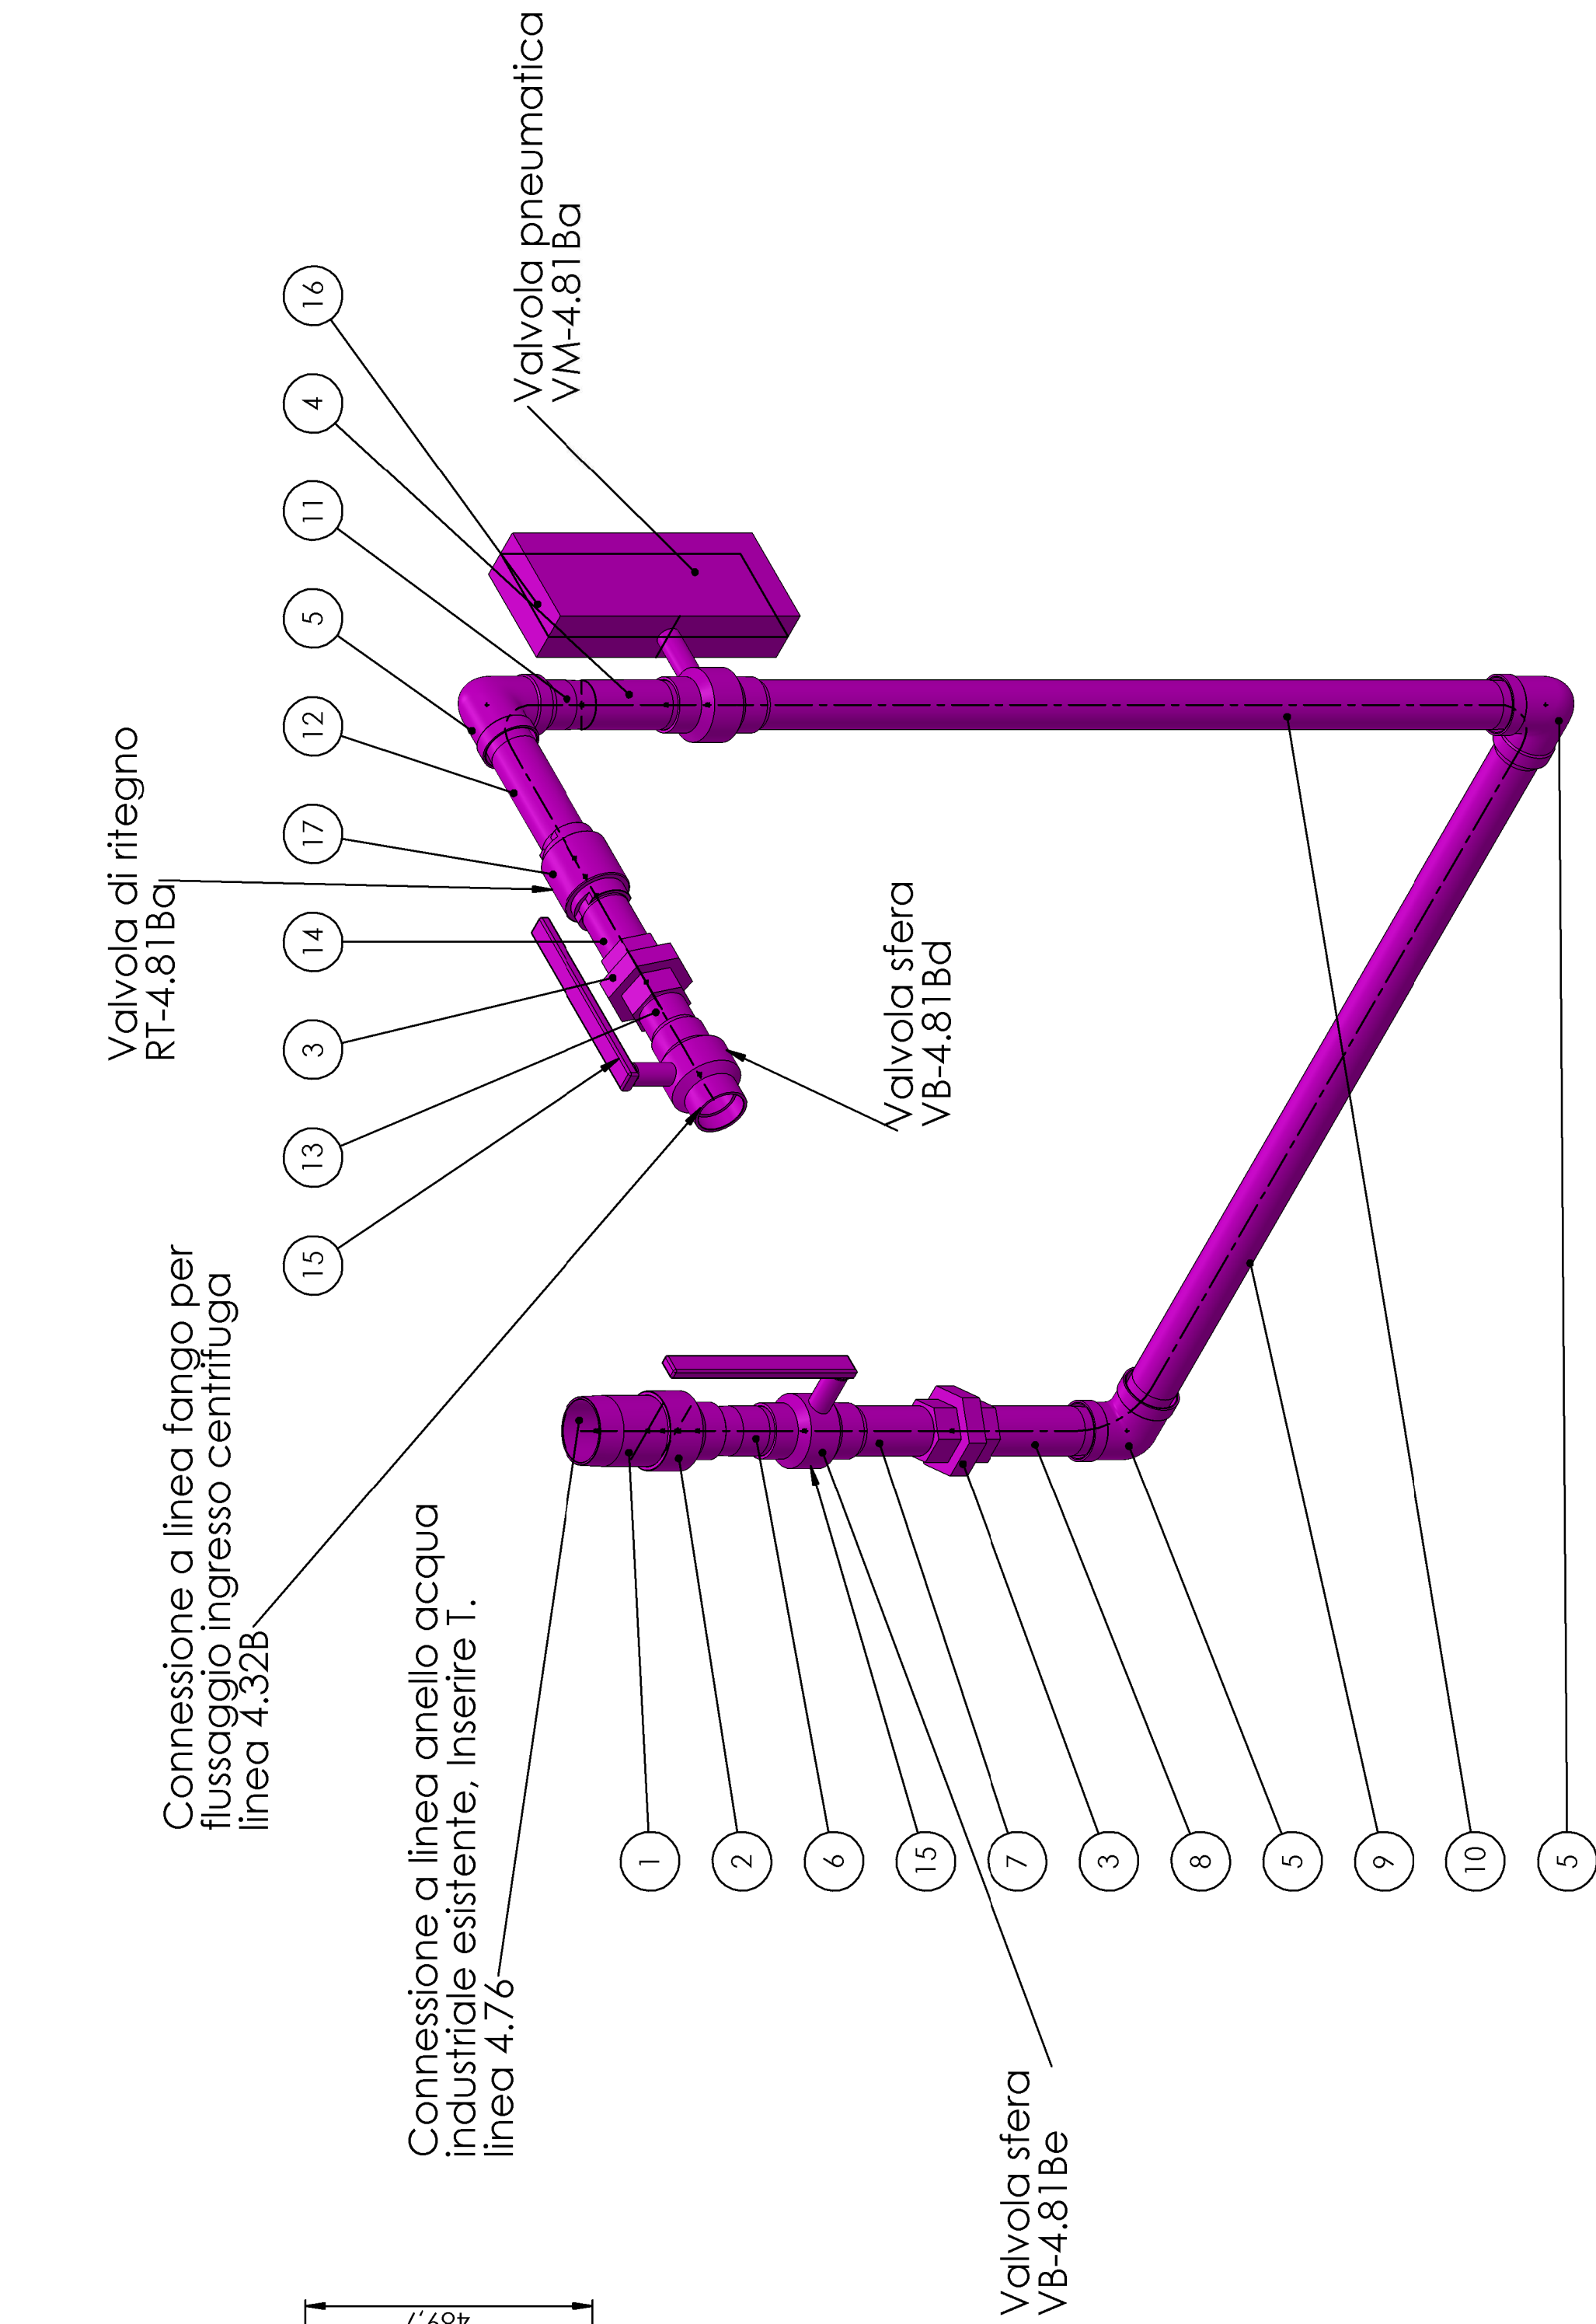[illegible]

↙

[illegible]

**D**

C

3

**Nota** - La diffusione e/o riproduzione, anche parziale, del presente elaborato è vietata a termine di